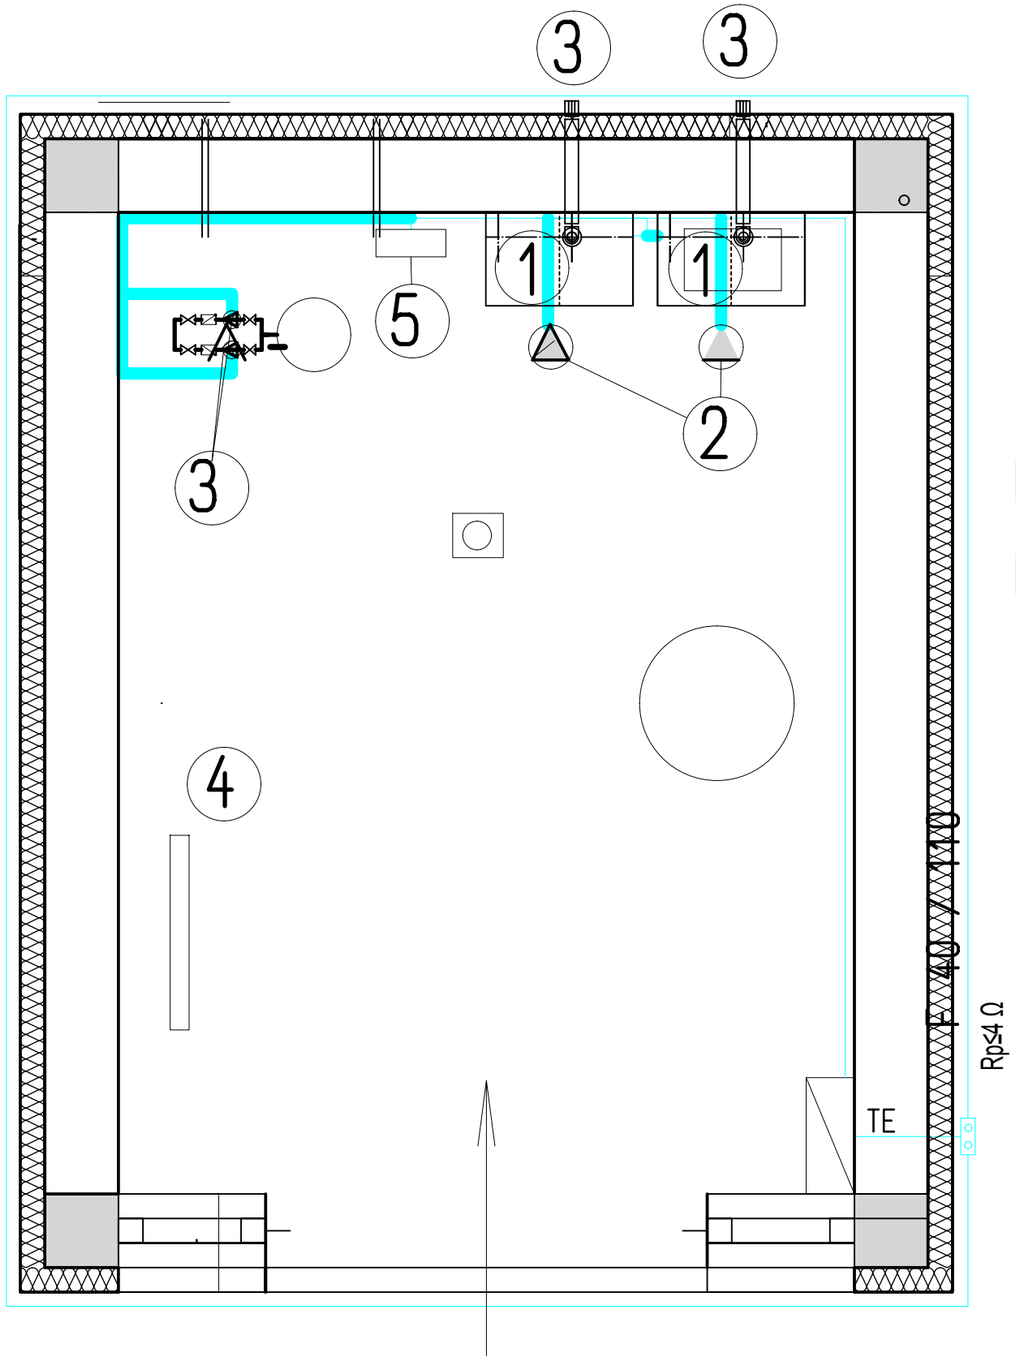

LEGENDA

1. centrala termica in condensatie pentru incalzire,avand Q=150 kW; tiraj fortat.
2. electropompa circulatie debit 6,6 mc/h h=4,5mCA
3. electropompa pentru circulatie incalzire, Q = 13 mc /h h= 11mCA
4. Radiator electric 2000 W
5. Modul de automatizare pentru functionarea in cascada a cazanelorModul de

Circuit electric de forţă proiectat

2 — Corp de iluminat, etanş, fluorescent, montat aparent, cu reflector, 2x36 W

2 Kit de emergenta — Corp de iluminat, etanş, fluorescent, cu kit de emergenta autonomie 3 h, montat aparent, cu reflector, 2x36 W

Întrerupător simplu, montat, etanş, îngropat, min. 10 A

Circuit de protecţie (bandă OL Zn 25x4 mm, montată aparent)

Piesă de separaţie (eclisă)

EXIT — Corp de iluminat de siguranţă, etanş, 1x8 W, autonomie 3 ore

Circuit electric de forţă proiectat

Priză monofazată, cu contact de protecţie, etanşă, aparentă, h=1,2 metri

4x18W - TE / C1 - b = Tip corp de iluminat (Nr. lampi x puterea unei lampi) - Tabloul electric din care este alimentat
Circuitul electric din care este alimentat - intrerupatorul (sau pozitia comutatorului) care comanda aprinderea/stingerea

Nota:
1. La executie se vor respecta Normativele I7/2011, respectiv NTE 007/08/00, împreuna cu prevederile lor conexe.
2. Se interzice utilizarea cablurilor fara întârziere la propagarea flacarii în interiorul constructiei.
3. Se vor respecta conditiile impuse de NTE 007-08-00 si precizarile din caietul de sarcini.
4. Faze de executie obligatorii la care va fi solicitat proiectantul pentru verificari:
- începerea montarii cablurilor electrice;
- începerea operatiilor de montare a aparatelor si tablourilor electrice.

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
SC ARCHISTUDIO SRL CUI RO18844274 J20/1028/2006 Petrosani, Hunedoara Tel:0722779324; Fax:0354819354; proiectare2006@yahoo.com				Beneficiar: D.A.D.P.P. PETROSANI mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara	Nr. Pr. 6-9/
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Scara	Titlu proiect: LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE CENTRALE SI RETELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "SPIRU HARET" mun. Petrosani, str. Oituz ,Nr.7, judetul Hunedoara	Faza
Sef proiect	arh. C. A. Fratila		%		PT.+D.E.
Arhitectura	arh. C. A. Fratila				
Rezistenta	ing. N. Joita		Data	Titlu plansa: Plan instalatie electrica de protectie prin impamantare PT	Nr. Pl.
Inst.electrice	ing. O. Tatomir		02/2016		IE03